

ООО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Заказчик – ООО «Новый дом»

Жилой дом № 15 многоэтажной застройки.
Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
пересечение улиц Каменской и Героев Отечества


Шифр: 789-15-2015

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СОСТАВ АЛЬБОМА: ОВ 1
Отопление и вентиляция

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	206-21	Е.Там	11.21
2	48-22	Е.Там	03.22

ЧЕЛЯБИНСК
2021

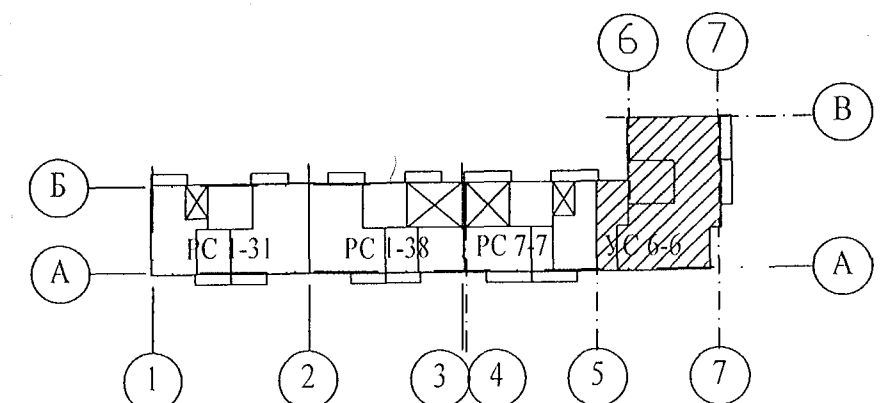

[illegible]


Главный инженер проекта

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
сер. 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических	
	приборов и трубопроводов	
сер. 1.494-10	Решетки щелевые регулируемые	
сер. 5.903-13. в.5	Грязевики	
	Прилагаемые документы	
789 - 15 - 2015 - ОВ1.С	Спецификация оборудования, изделий	на 7 листах
	и материалов	Изм. 1, Изм. 2


Наименование	Примечание
Согласно ГОСТ 21.205-93	

						789 - 15 - 2015 - ОБ1				
2	-	ЗАМ	48-22	Е.С.С.	03.22	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменской и Героев Отечества				
1	-	ЗАМ	206-21	Е.С.С.	11.25					
Изм.	К.Уч.	Лист	№док	Подпись	Дата					
Директор	Бобров					Жилой дом №15 многоэтажной застройки		Стадия	Лист	Листов
ГИП	Кидралеева							Р	1	13
Разработ.	Ганеева					Общие данные (начало)		КБ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		
Проверил	Зотова									
Н.контр.	Кидралеева									

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

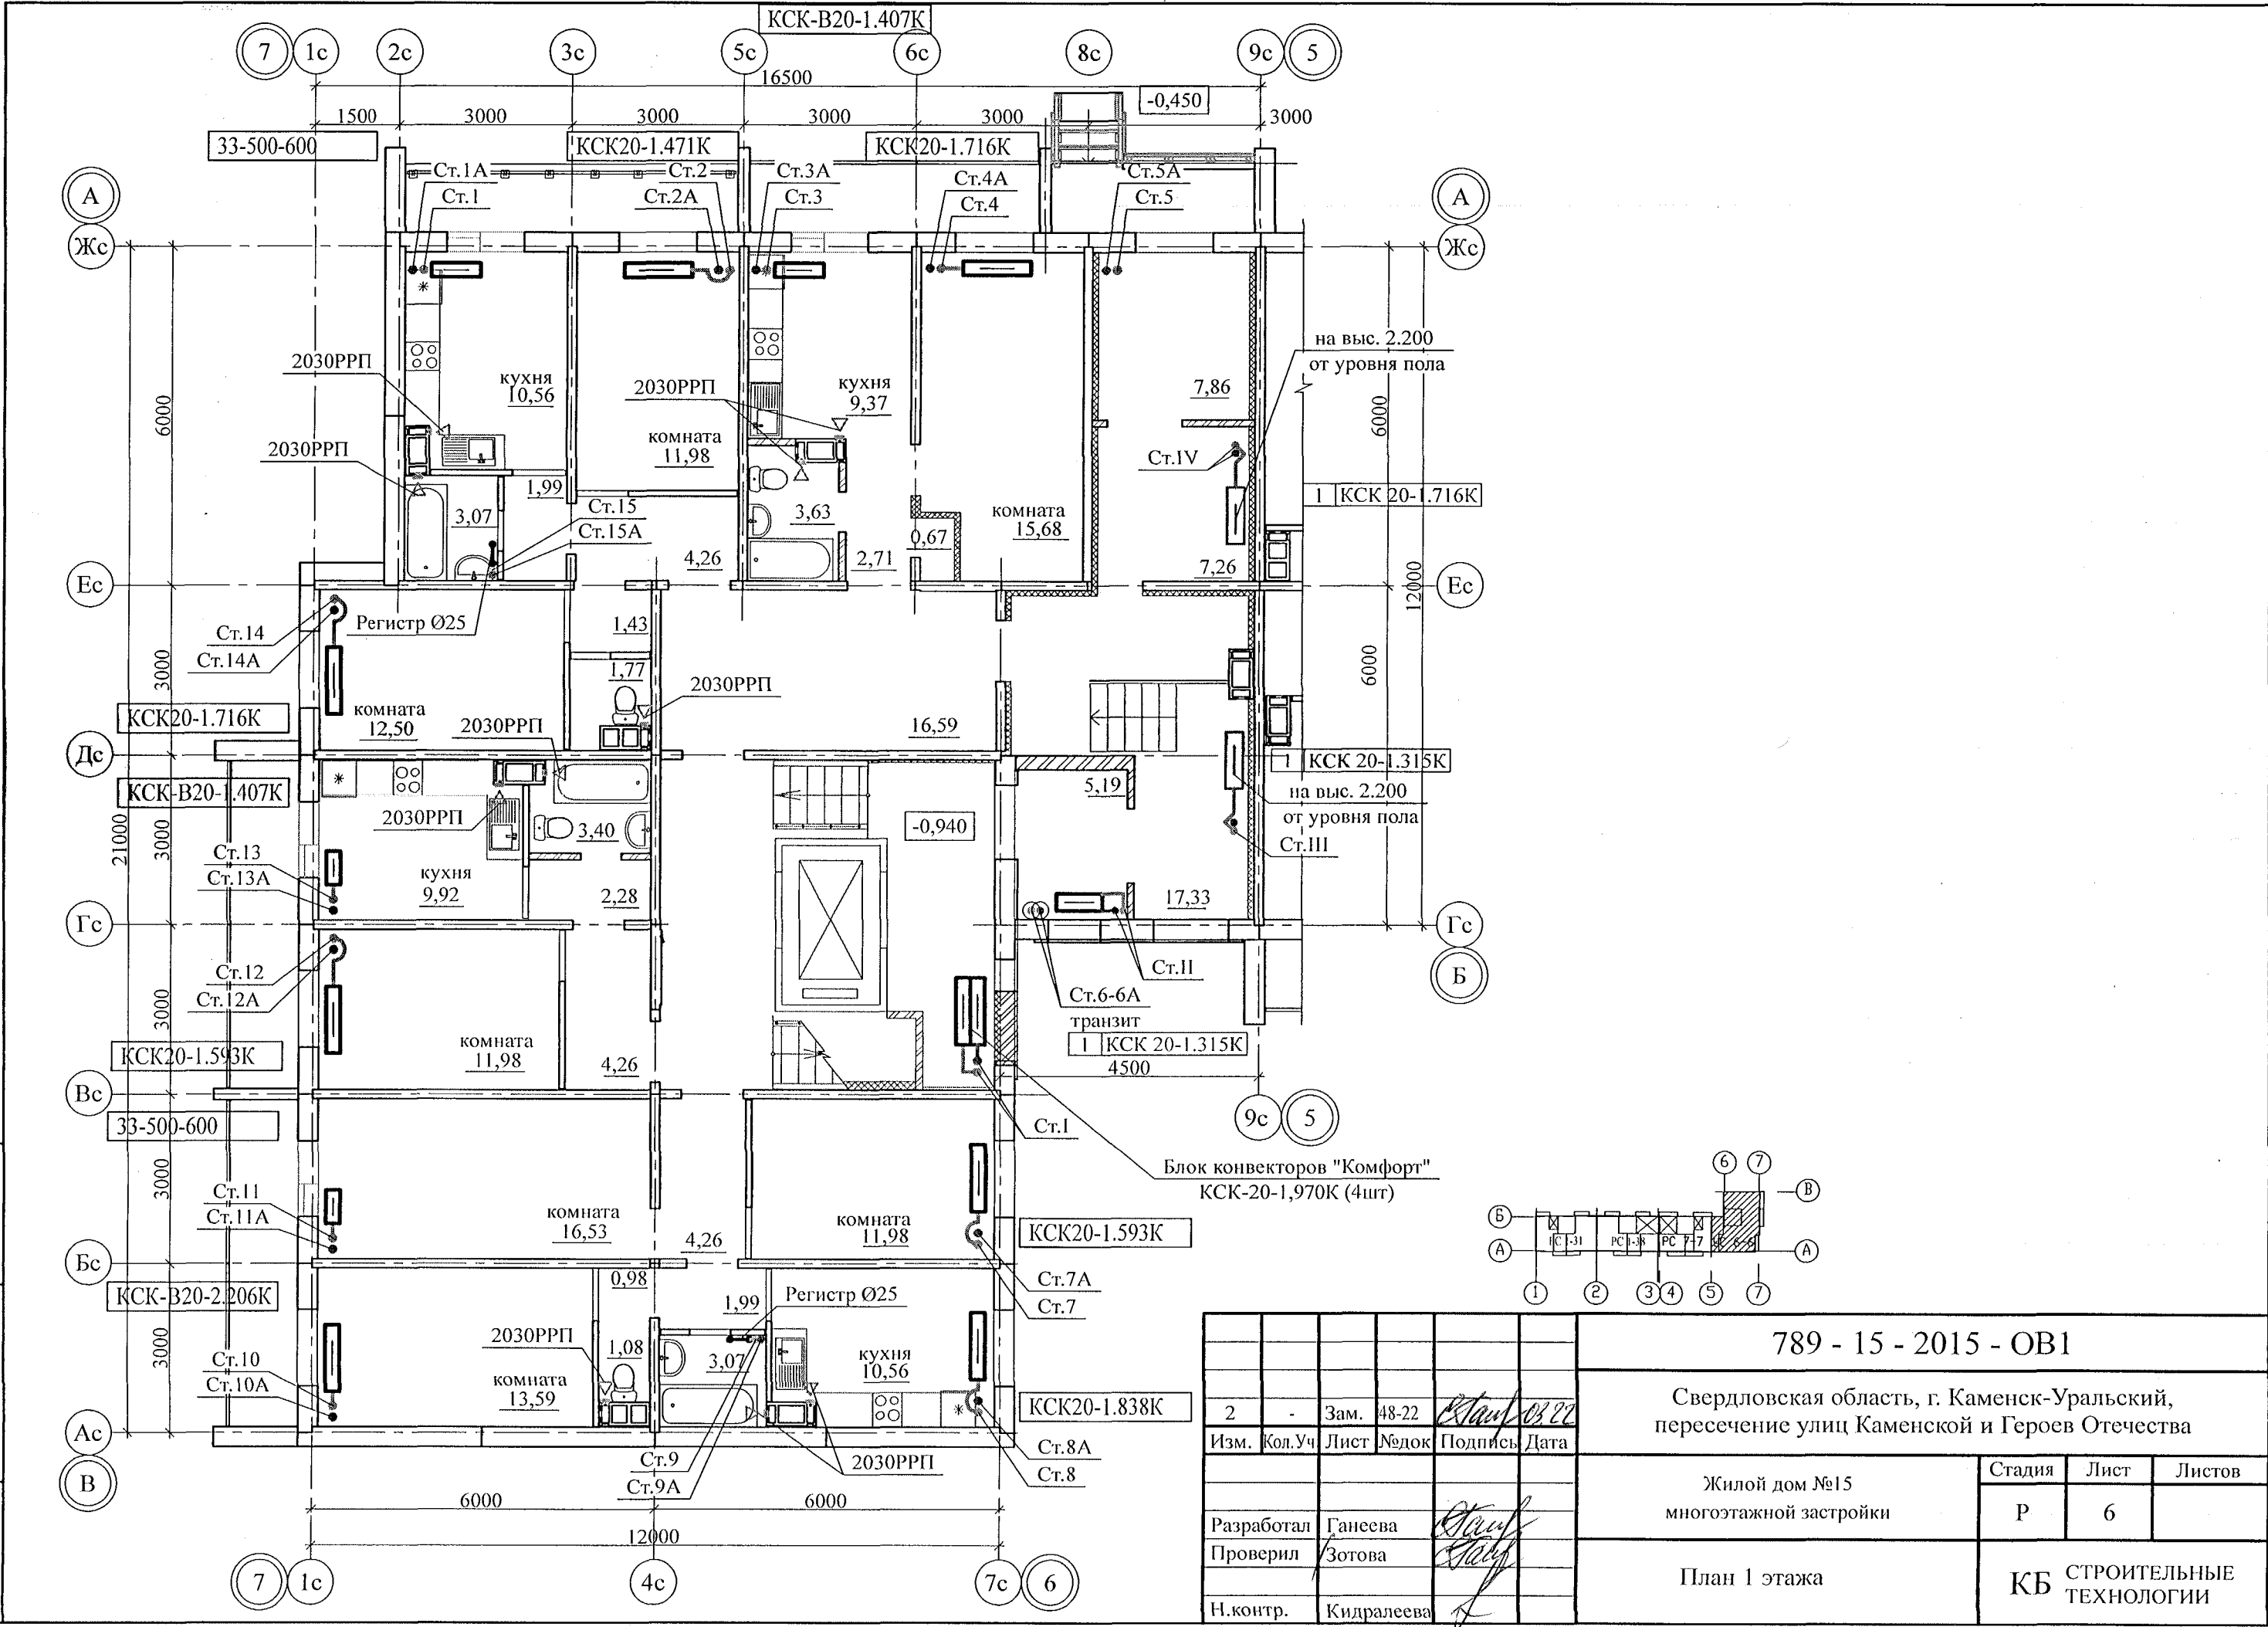


789 - 15 - 2015 - ОВ1					
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменской и Героев Отечества					
Жилой дом №15 многоэтажной застройки				Стадия	Лист
План 1 этажа				Р	6
КБ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ				Листов	

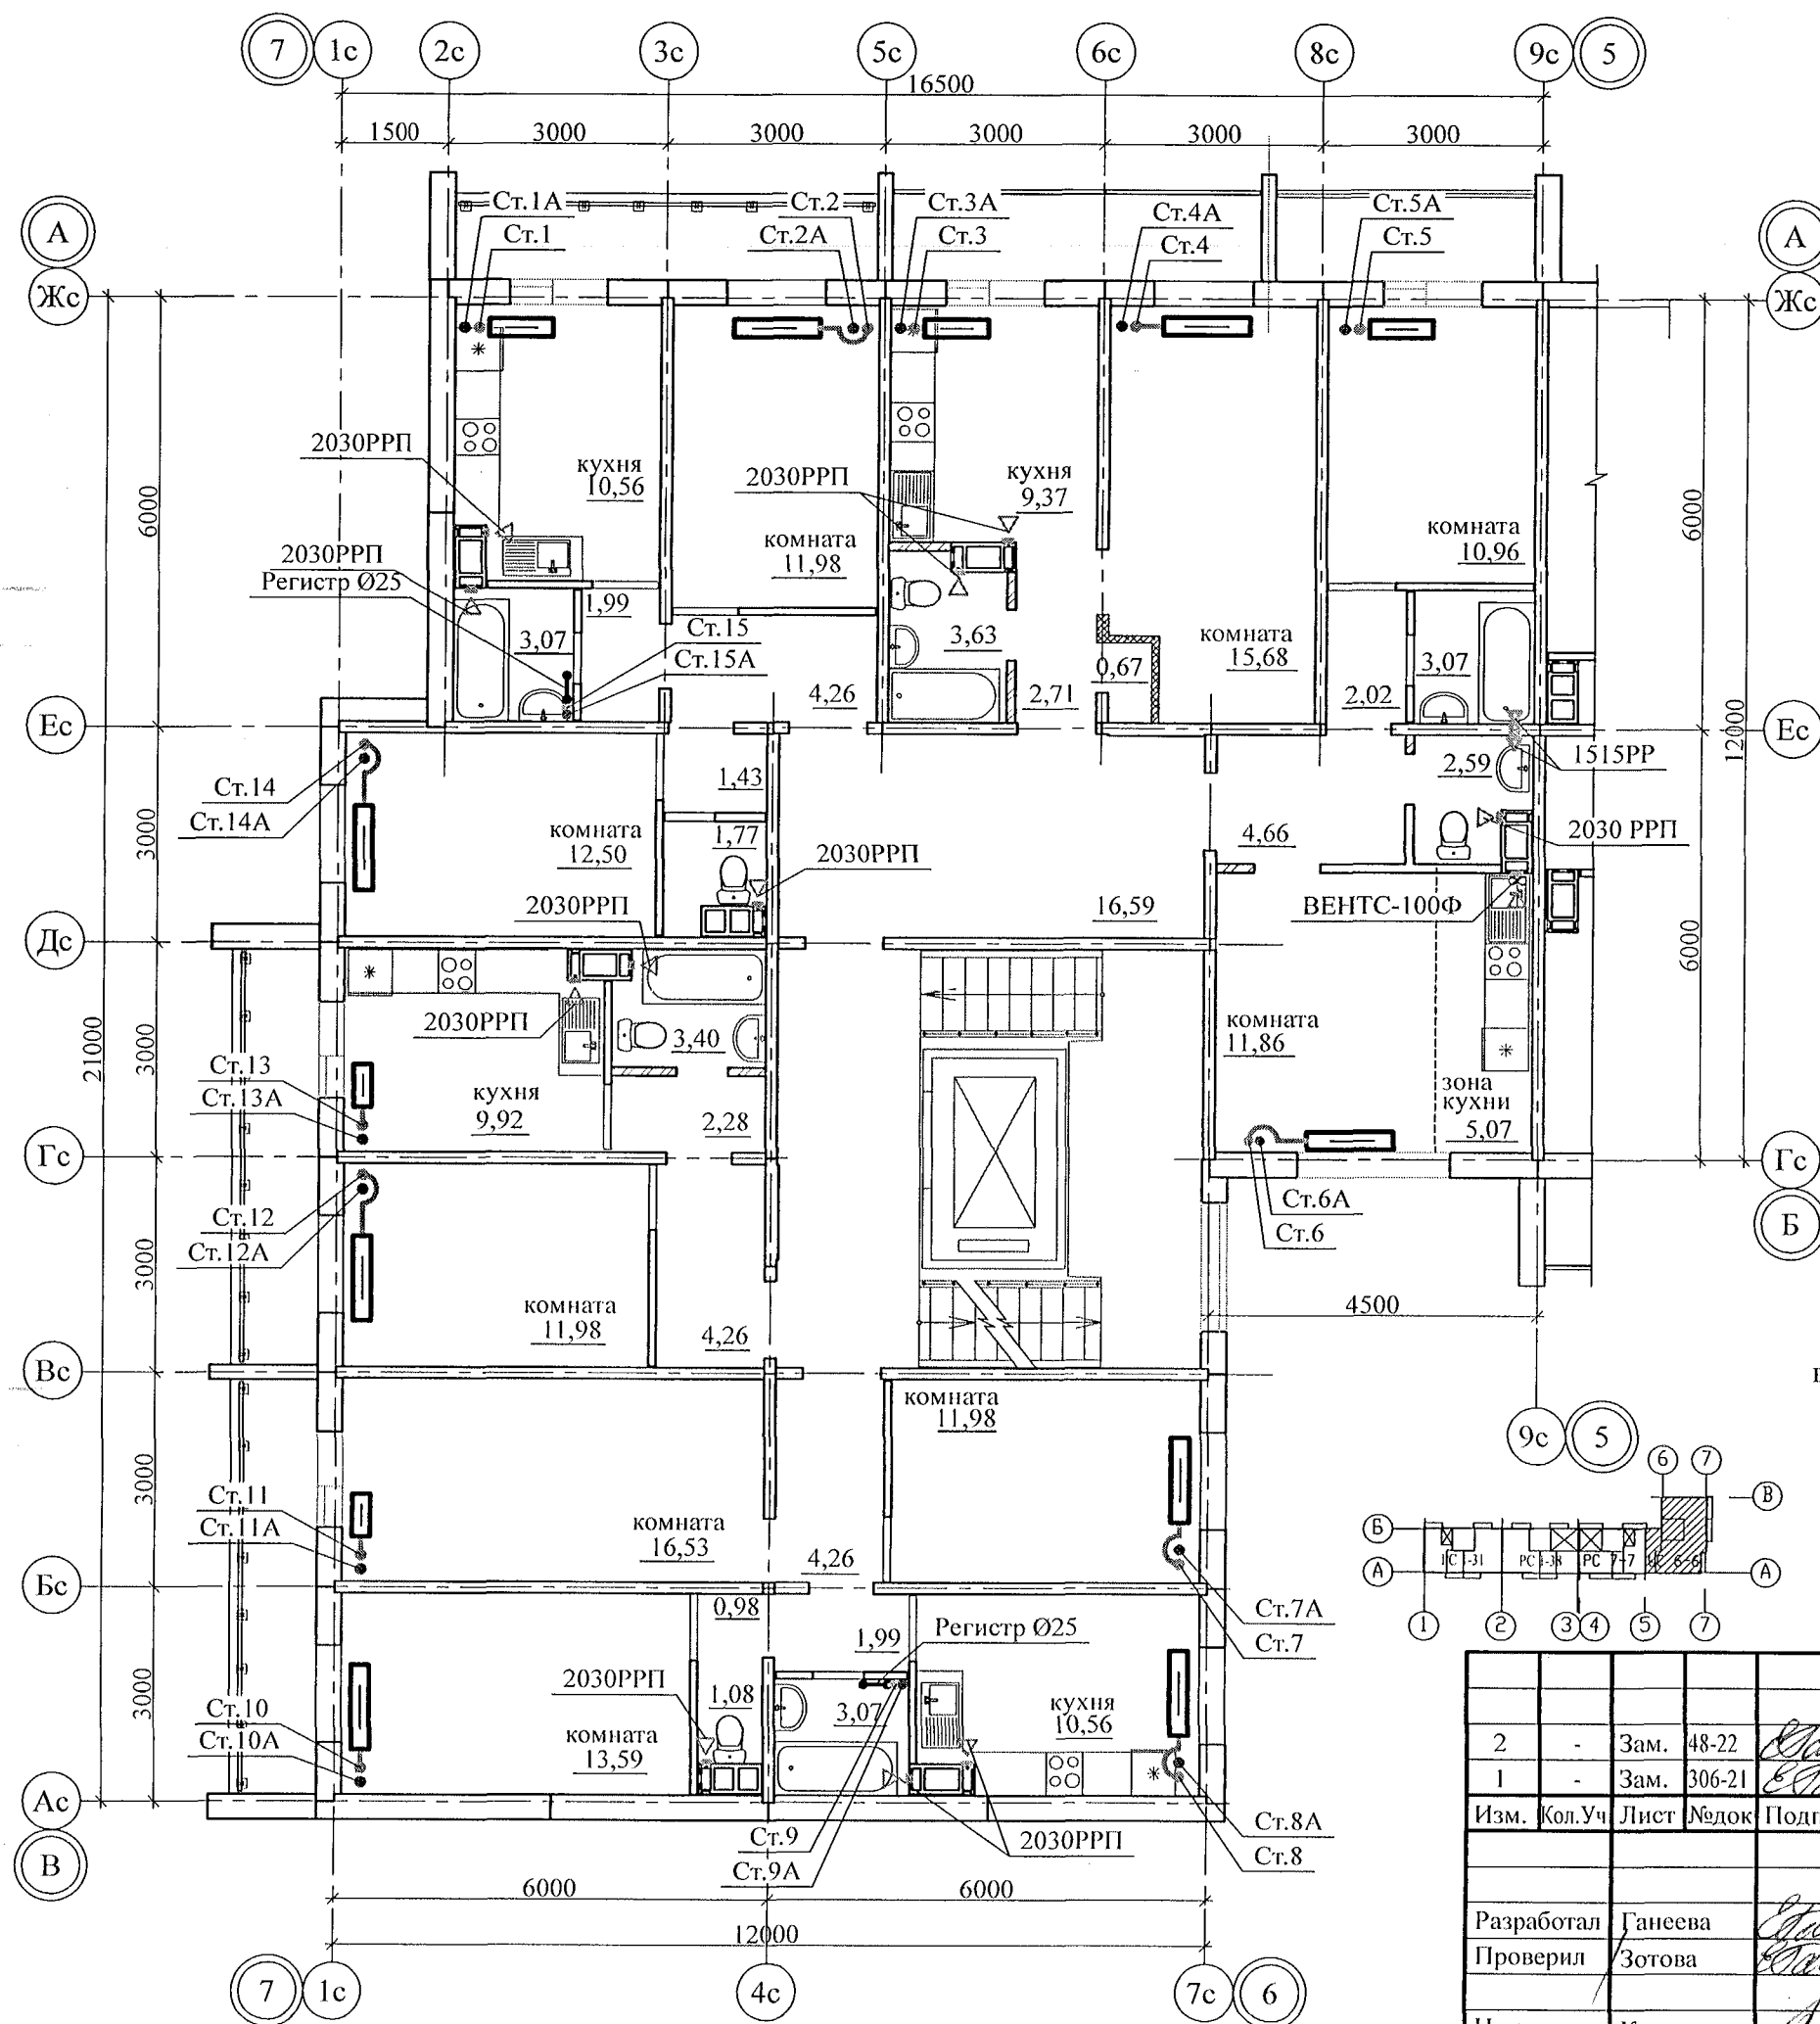

ст. 1-1А		ст. 2-2А		ст. 3-3А		ст. 4-4А	
10	33-500-700	10	КСК 20-1.716К	10	КСК-В20-1.698К	10	КСК 20-2.206К
9	33-500-700	9	КСК 20-1.716К	9	КСК-В20-1.407К	9	КСК 20-1.961К
8	33-500-700	8	КСК 20-1.838К	8	КСК-В20-1.698К	8	КСК 20-2.083К
7	33-500-800	7	КСК 20-1.961К	7	КСК-В20-1.698К	7	КСК 20-2.206К
6	33-500-800	6	КСК 20-2.083К	6	КСК-В20-1.698К	6	КСК 20-2.451К
5	33-500-600	5	КСК 20-1.471К	5	КСК-В20-1.407К	5	КСК 20-1.593К
4	КСК-В20-1.698К	4	КСК 20-1.348К	4	КСК-В20-1.407К	4	КСК 20-1.593К
3	КСК-В20-1.698К	3	КСК 20-1.226К	3	КСК-В20-1.407К	3	КСК 20-1.471К
2	КСК-В20-1.698К	2	КСК 20-1.226К	2	КСК-В20-1.407К	2	КСК 20-1.348К
ст. 5-5А		ст. 6-6А		ст. 7-7А		ст. 8-8А	
10	КСК-В20-1.698К	10	КСК 20-2.819К	10	КСК 20-1.838К	10	КСК 20-2.328К
9	КСК-В20-1.698К	9	КСК 20-2.451К	9	КСК 20-1.716К	9	КСК 20-2.206К
8	КСК-В20-1.698К	8	КСК 20-2.696К	8	КСК 20-1.838К	8	КСК 20-2.451К
7	КСК-В20-1.698К	7	КСК 20-2.941К	7	КСК 20-2.083К	7	КСК 20-2.696К
6	КСК-В20-1.698К	6	КСК-В20-3.208К	6	КСК 20-2.206К	6	КСК 20-2.941К
5	КСК-В20-1.407К	5	КСК 20-2.083К	5	КСК 20-1.471К	5	КСК 20-1.961К
4	КСК-В20-1.407К	4	КСК 20-1.961К	4	КСК 20-1.348К	4	КСК 20-1.838К
3	КСК-В20-1.407К	3	КСК 20-1.838К	3	КСК 20-1.348К	3	КСК 20-1.716К
2	КСК-В20-1.407К	2	КСК 20-2.328К	2	КСК 20-1.226К	2	КСК 20-1.593К
ст. 10-10А		ст. 11-11А		ст. 12-12А		ст. 13-13А	
10	КСК 20-2.819К	10	33-500-800	10	КСК 20-1.838К	10	КСК-В20-1.698К
9	КСК 20-2.696К	9	33-500-700	9	КСК 20-1.716К	9	КСК-В20-1.698К
8	КСК 20-2.941К	8	33-500-700	8	КСК 20-1.838К	8	КСК-В20-1.698К
7	КСК-В20-3.208К	7	33-500-800	7	КСК 20-1.961К	7	КСК-В20-1.698К
6	КСК-В20-3.482К	6	33-500-800	6	КСК 20-2.206К	6	КСК-В20-1.698К
5	КСК 20-2.206К	5	33-500-600	5	КСК 20-1.471К	5	КСК-В20-1.407К
4	КСК 20-2.083К	4	КСК-В20-1.698К	4	КСК 20-1.348К	4	КСК-В20-1.407К
3	КСК 20-1.961К	3	КСК-В20-1.698К	3	КСК 20-1.226К	3	КСК-В20-1.407К
2	КСК 20-1.838К	2	КСК-В20-1.407К	2	КСК 20-1.226К	2	КСК-В20-1.407К
ст. 14-14А							
10	КСК 20-2.206К						
9	КСК 20-1.961К						
8	КСК 20-2.083К						
7	КСК 20-2.328К						
6	КСК 20-2.574К						
5	КСК 20-1.716К						
4	КСК 20-1.593К						
3	КСК 20-1.471К						
2	КСК 20-1.348К						

Примечание:

1) Для квартир верхнего этажа предусмотрена установка осевых вентиляторов "ВЕНТС 100 Ф" вместо решеток 2030 РРП

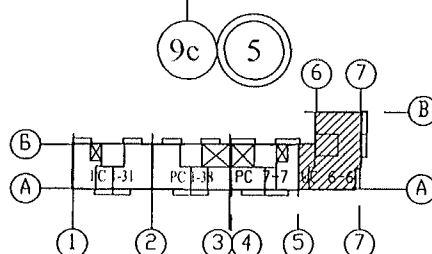

2	-	Зам.	48-22	08.02.2015
1	-	Зам.	306-21	08.02.2015
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док	Подпись
Разработал	Ганеева			
Проверил	Зотова			
Н.контр.	Кидралеева			

789 - 15 - 2015 - ОВ1

Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
пересечение улиц Каменской и Героев Отечества

Жилой дом №15
многоэтажной застройки

План 2-10 этажей

Стадия	Лист	Листов
Р	7	
КБ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Единица измерения	Масса единицы	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
12	————//———— КСК-20-2,574к	ГОСТ 31311-2005	ООО "Атлант"	шт		1	
			г. Челябинск	кВт		2,57	
13	————//———— КСК-20-2.696к	ГОСТ 31311-2005	ООО "Атлант"	шт		3	
			г. Челябинск	кВт		8,09	
14	————//———— КСК-20-2,819к	ГОСТ 31311-2005	ООО "Атлант"	шт		2	
			г. Челябинск	кВт		5,64	
15	————//———— КСК-20-2,941к	ГОСТ 31311-2005	ООО "Атлант"	шт		3	
			г. Челябинск	кВт		8,82	
16	Конвектор отопительный стальной тип "Универсал-ТБС-Супер	ГОСТ 31311-2005	ООО "Атлант"	шт		16	
	КСК-В20-1,407к		г. Челябинск	кВт		22,51	
17	————//———— КСК-В20-1,698к	ГОСТ 31311-2005	ООО "Атлант"	шт		19	
			г. Челябинск	кВт		32,26	
18	————//———— КСК-В20-3,208к	ГОСТ 31311-2005	ООО "Атлант"	шт		2	
			г. Челябинск	кВт		6,42	
19	————//———— КСК-В20-3,482к	ГОСТ 31311-2005	ООО "Атлант"	шт		1	
			г. Челябинск	кВт		3,48	
20	Стальной панельный радиатор PRADO Classic тип 33		PRADO	шт		4	
	33-500-600		г. Ижевск	кВт		7,29	
21	————//———— 33-500-700		PRADO	шт		5	
			г. Ижевск	кВт		10,7	
22	————//———— 33-500-800		PRADO	шт		5	
			г. Ижевск	кВт		12,3	
23							
24	Конвектор отопительный стальной "Комфорт"	ГОСТ 31311-2005	з-д "ЮЖУРАЛ-Сантехмонтаж"	шт		4	
	(для лестничной клетки) КСК-20-1,970К		г. Челябинск	кВт		7,88	

2	-	Зам.	48-22	03.22
Изм.	К.Уч.	Лист	№ док	Подпись

789 - 15 - 2015 - ОБ1.С

Лист

2