

Жилой дом № 15 многоэтажной застройки.

Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
пересечение улиц Каменской и Героев Отечества


Шифр: 789-15-2015

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СОСТАВ АЛЬБОМА: ОВ1
Отопление и вентиляция

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	306-21	С.В.Анф.	11.21
2	48-22	С.В.Анф.	03.22

ЧЕЛЯБИНСК
2021

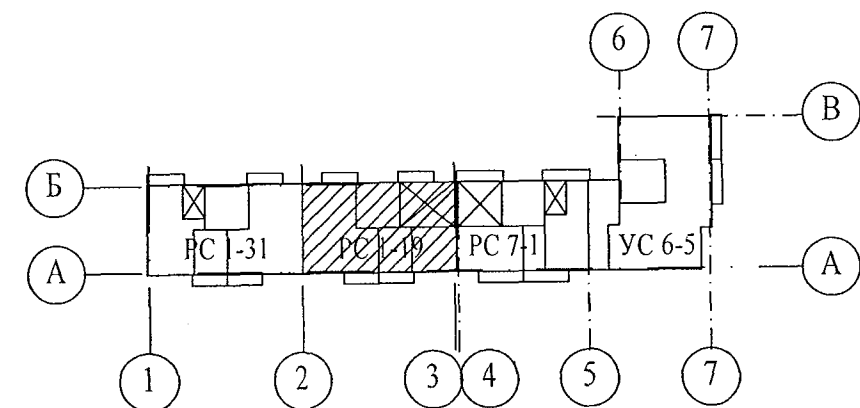






[illegible]


/Кидралеева Р.Р./

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
сер. 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических	
	приборов и трубопроводов	
сер. 1.494-10	Решетки щелевые регулируемые	
сер. 5.903-13. в.5	Грязевики	
	Прилагаемые документы	
789 - 15 - 2015 - ОВ1.С	Спецификация оборудования, изделий	на 6 листах
	и материалов	Изм.1



Наименование	Примечание
Согласно ГОСТ 21.205-93	

						789 - 15 - 2015 - ОБ1				
2	-	ЗАМ	18.12	Е.Павлов	03.12	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменской и Героев Отечества				
1	-	ЗАМ	30.12	Е.Павлов	11.12					
Изм.	К.Уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					
Директор		Бобров				Жилой дом №15 многоэтажной застройки		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Кидралева						Р	1	13
Разработ.		Ганеева				Общие данные (начало)		КБ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		
Проверил		Зотова								
Н.контр.		Кидралева								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

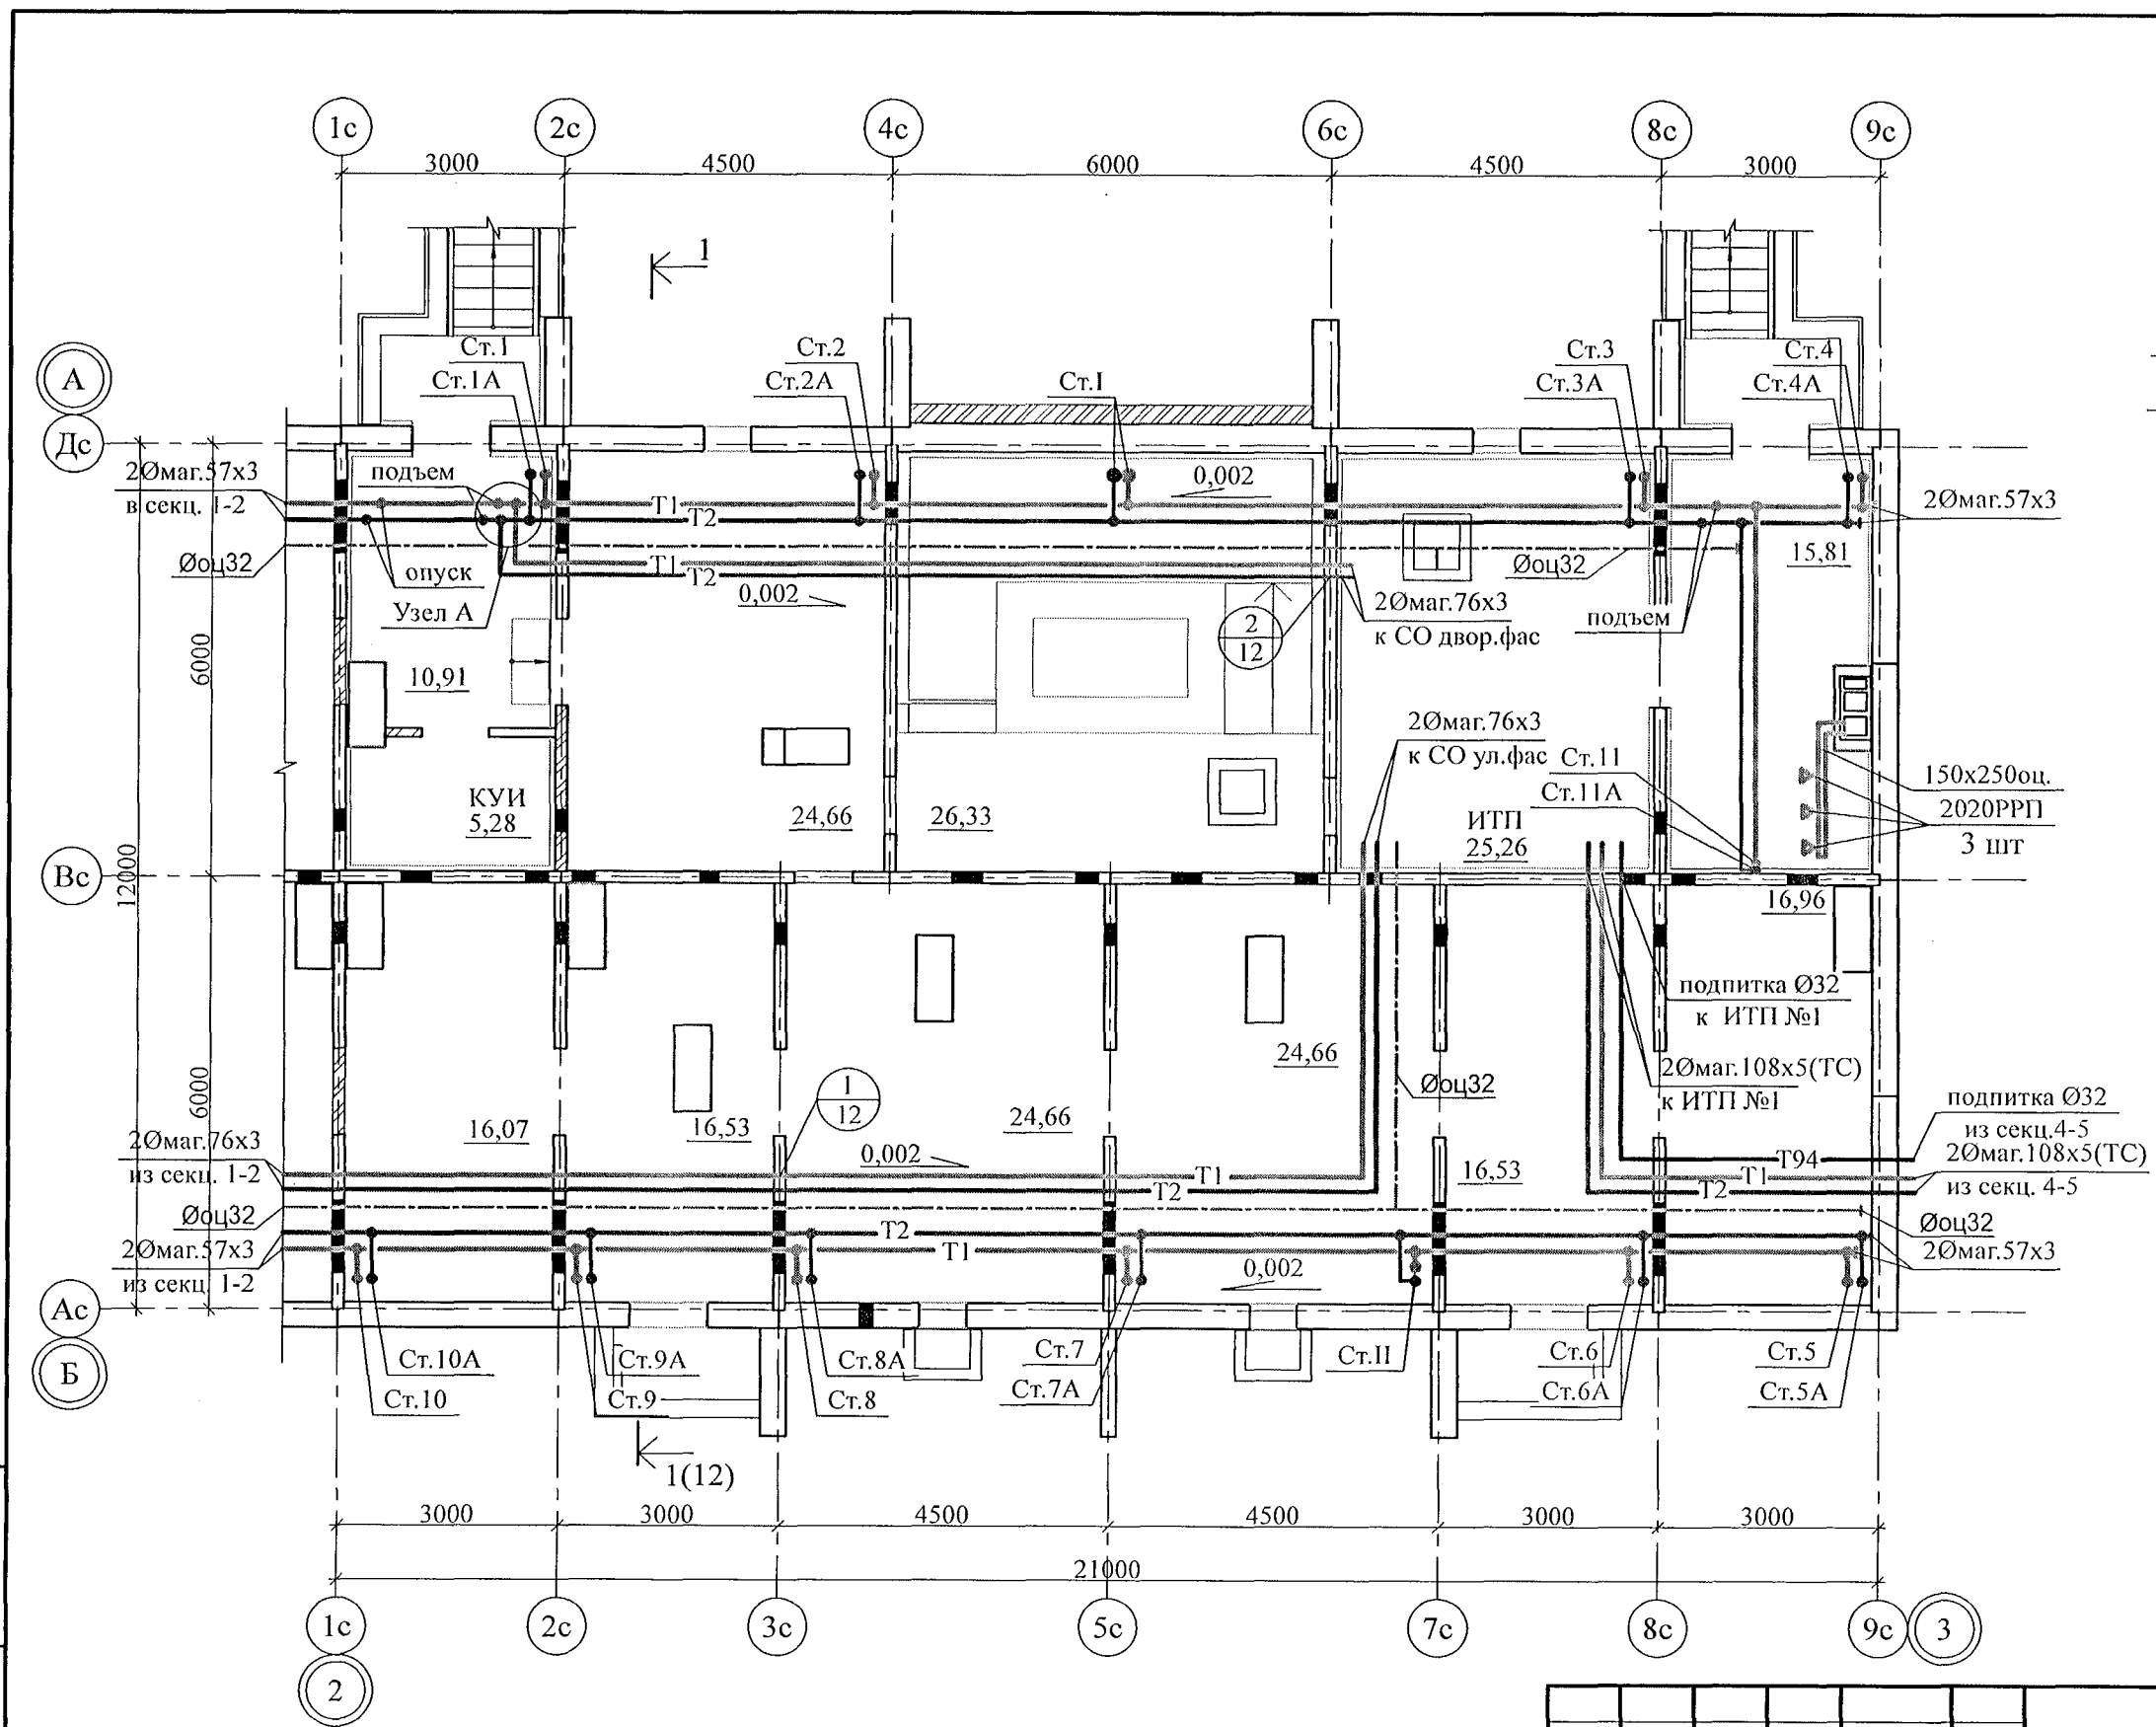



Узел А

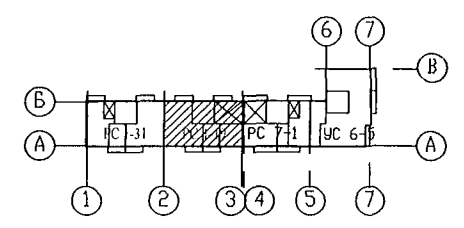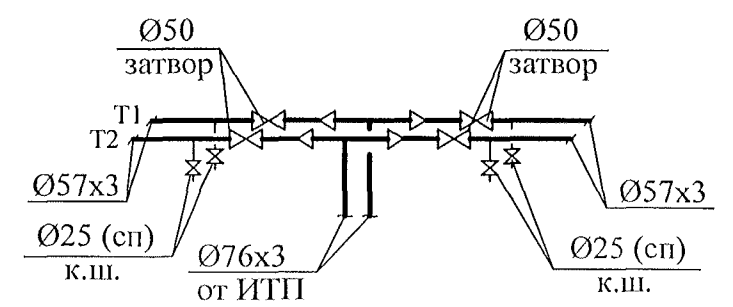

789 - 15 - 2015 - ОВ1				
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменской и Героев Отечества				
Жилой дом №15 многоэтажной застройки			Стадия	Лист
План технического подполья			Р	6
КБ			СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	


Изм.	2	Кол. Уч.	-	Лист	48-22	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Ганеева	Проверил	Зотова	Н.контр.	Кидралеева			

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

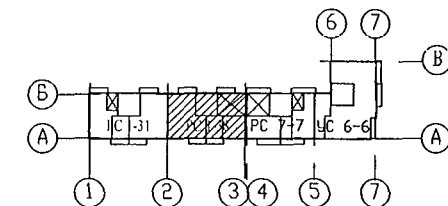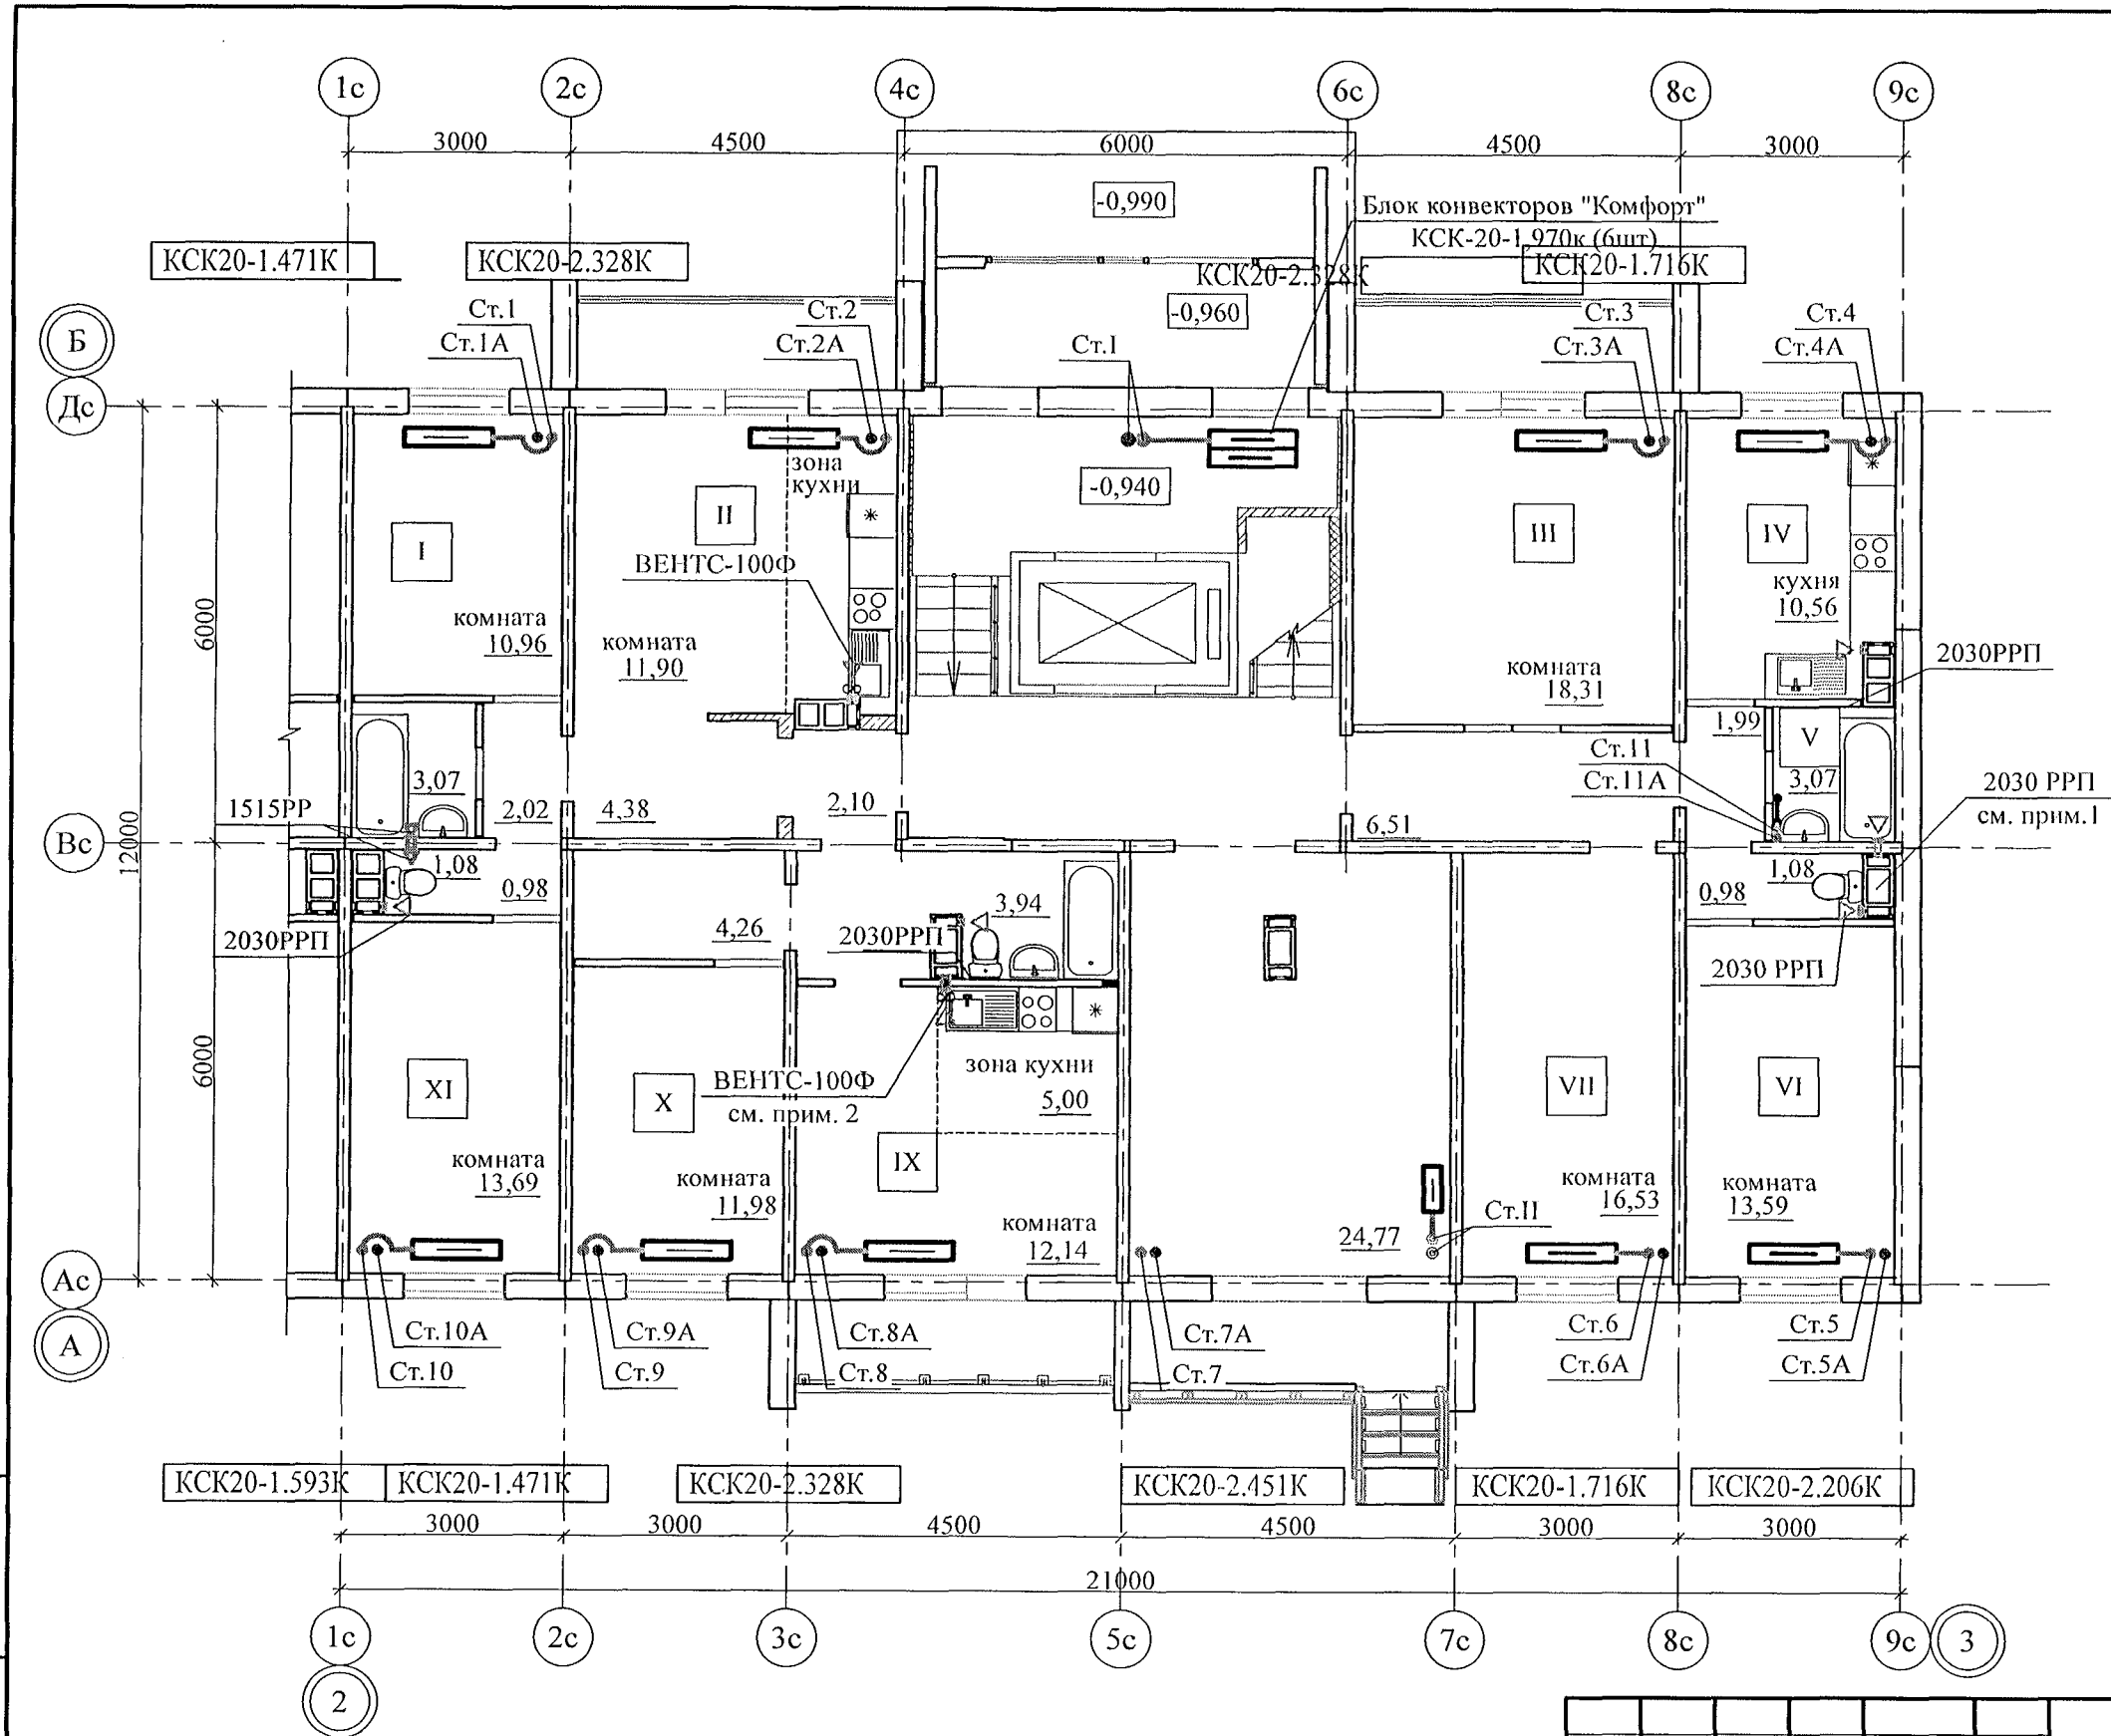

Примечание:
 1) От решетки 2030 РРП до вент. канала в местах пересечения перегородок установить воздуховод 100x200 l=300мм.
 2) От вентилятора ВЕНТС до вент. канала в местах пересечения перегородок установить воздуховод 150x200 l=300мм.

789 - 15 - 2015 - ОВ1					
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменской и Героев Отечества					
Жилой дом №15 многоэтажной застройки				Стадия	Лист
План 1 этажа				Р	7
КБ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ				Листов	
2	-	Зам.	48-22	Подпись	Дата
Изм.	Кол.Уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Ганеева				
Проверил	Зотова				
Н.контр.	Кидралеева				

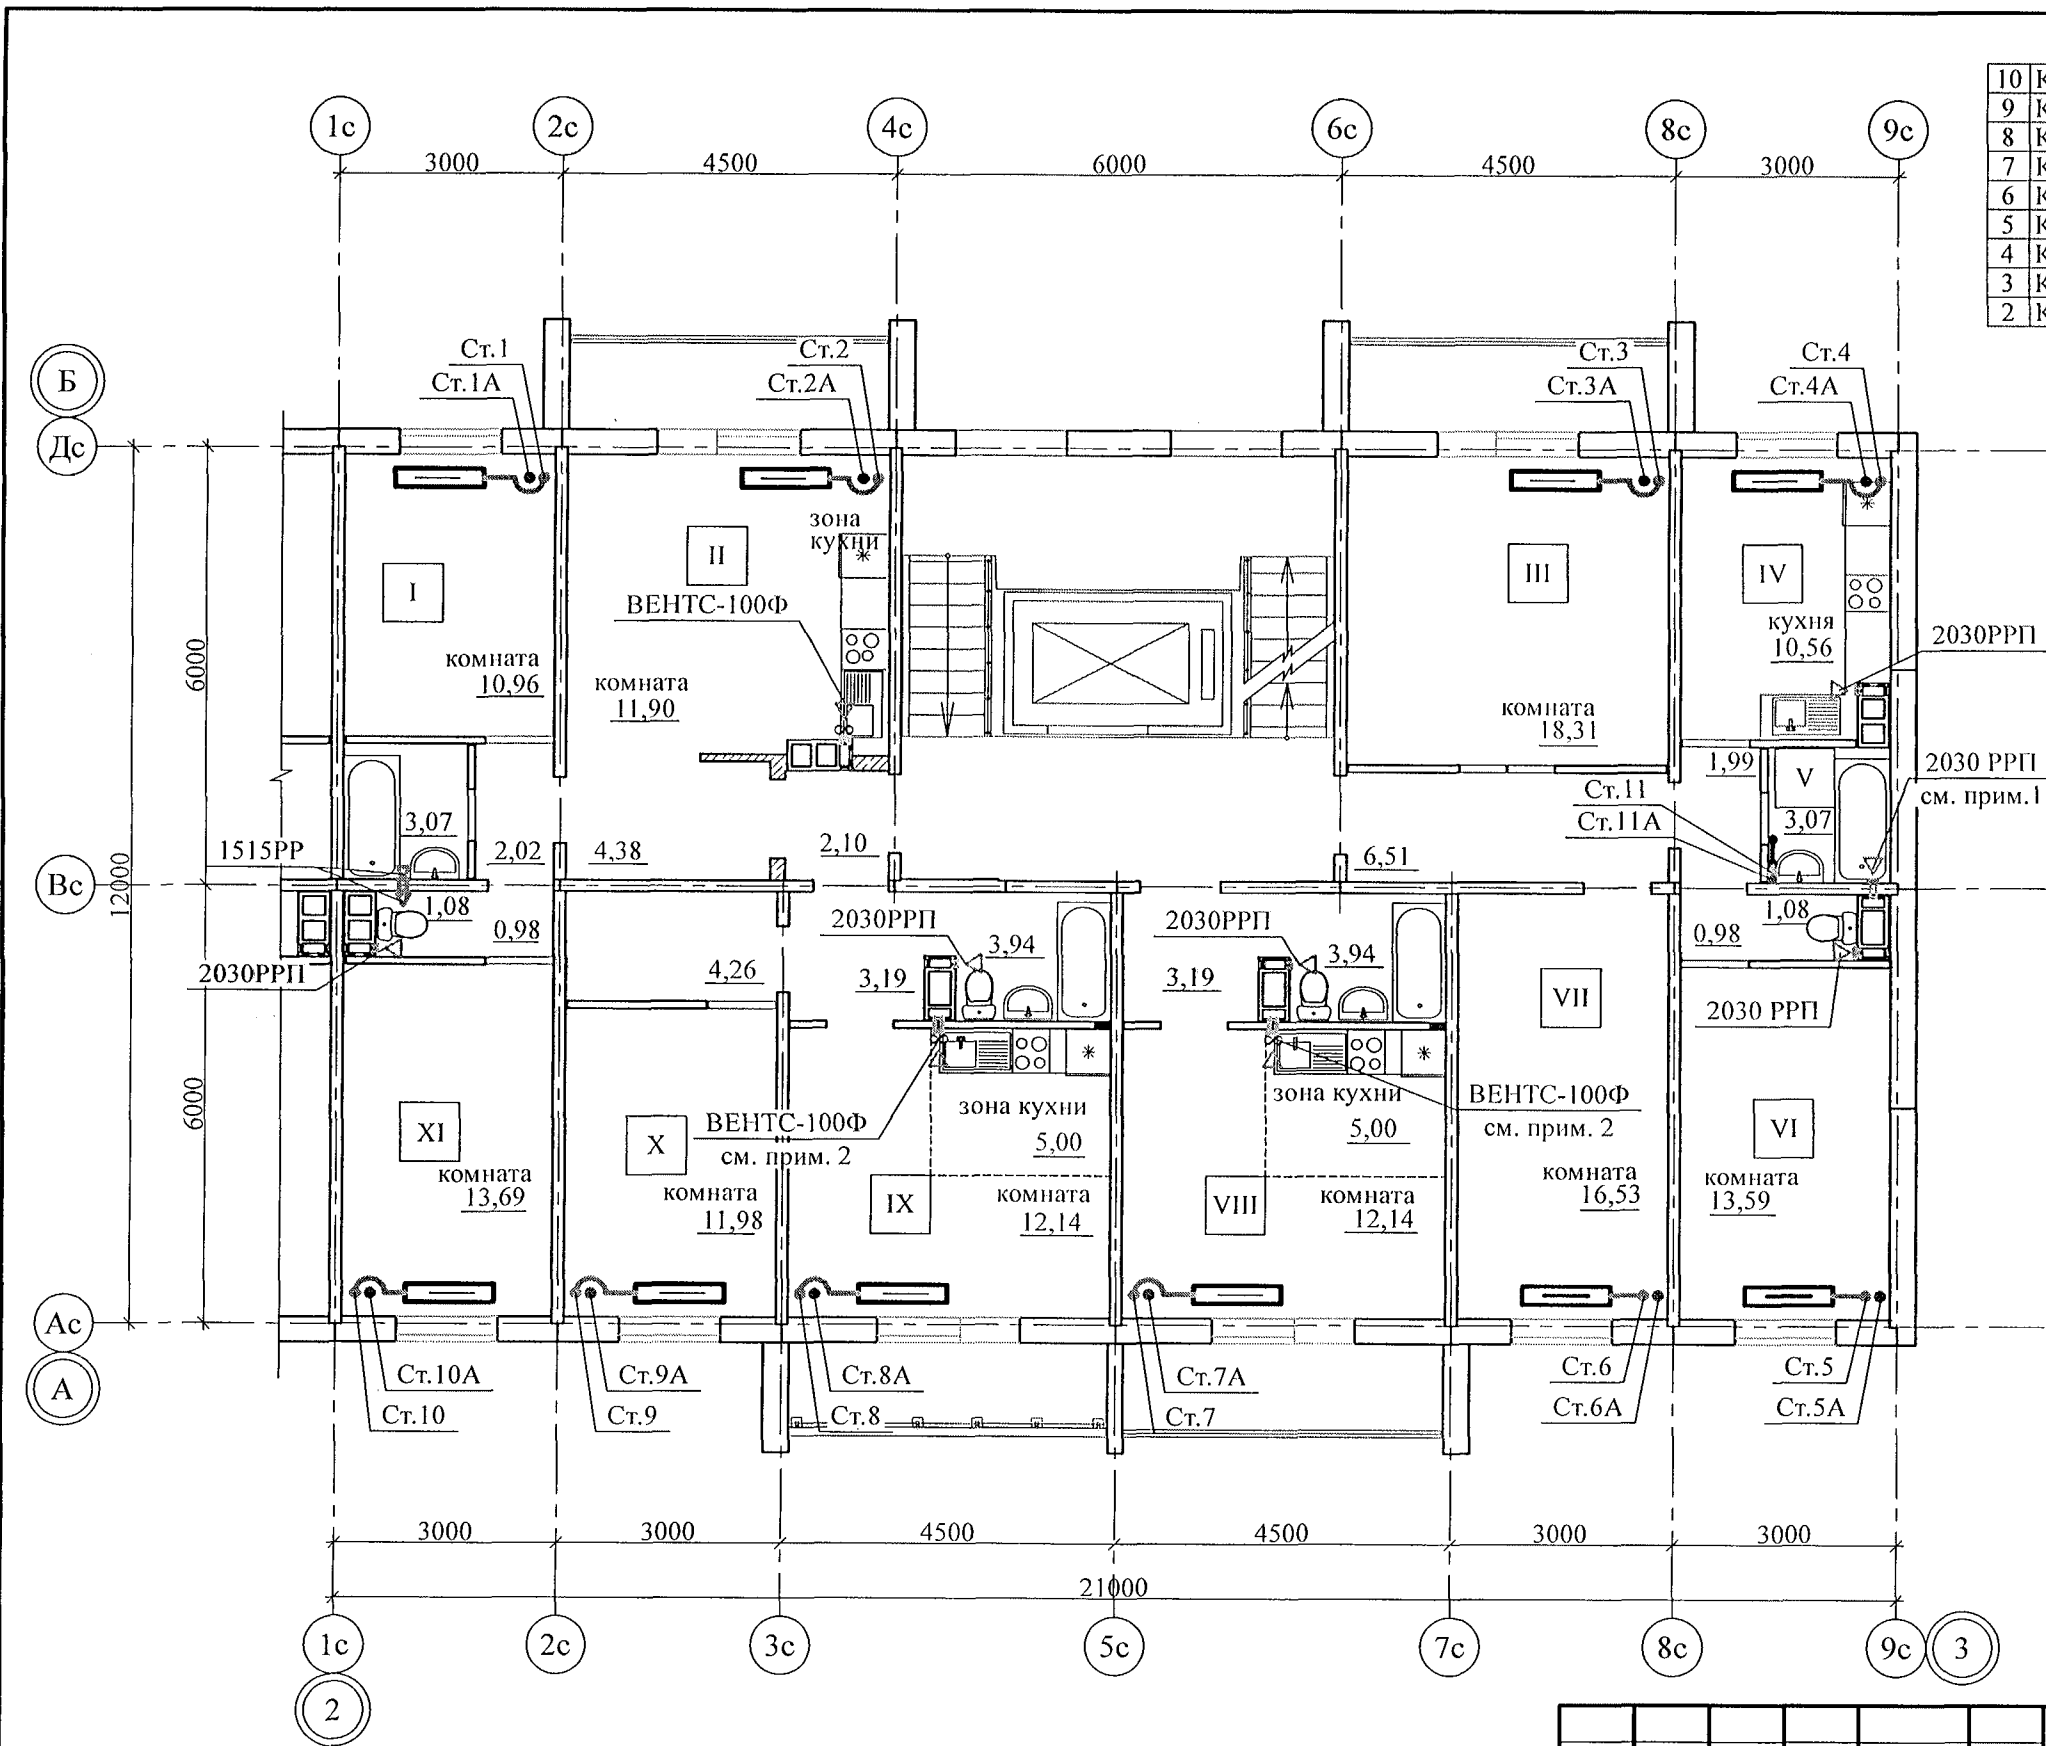

ст. 1-1А		ст. 2-2А		ст. 3-3А		ст. 4-4А	
10	КСК 20-1.838К	10	КСК 20-2.941К	10	КСК 20-2.941К	10	КСК 20-2.206К
9	КСК 20-1.593К	9	КСК 20-2.574К	9	КСК 20-2.574К	9	КСК 20-2.083К
8	КСК 20-1.716К	8	КСК 20-2.696К	8	КСК 20-2.819К	8	КСК 20-2.206К
7	КСК 20-1.838К	7	КСК 20-2.941К	7	КСК-B20-3.208К	7	КСК 20-2.451К
6	КСК 20-1.961К	6	КСК-B20-3.208К	6	КСК-B20-3.482К	6	КСК 20-2.574К
5	КСК 20-1.348К	5	КСК 20-2.206К	5	КСК 20-2.206К	5	КСК 20-1.716К
4	КСК 20-1.226К	4	КСК 20-2.083К	4	КСК 20-2.083К	4	КСК 20-1.593К
3	КСК 20-1.226К	3	КСК 20-1.961К	3	КСК 20-1.961К	3	КСК 20-1.471К
2	КСК 20-1.226К	2	КСК 20-1.838К	2	КСК 20-1.838К	2	КСК 20-1.471К

ст. 5-5А		ст. 6-6А		ст. 7-7А	
10	КСК 20-2.819К	10	КСК 20-2.206К	10	КСК 20-2.819К
9	КСК 20-2.574К	9	КСК 20-1.961К	9	КСК 20-2.451К
8	КСК 20-2.819К	8	КСК 20-2.206К	8	КСК 20-2.696К
7	КСК-B20-3.208К	7	КСК 20-2.328К	7	КСК 20-2.941К
6	КСК-B20-3.482К	6	КСК 20-2.574К	6	КСК-B20-3.482К
5	КСК 20-2.206К	5	КСК 20-1.716К	5	КСК 20-2.083К
4	КСК 20-2.083К	4	КСК 20-1.593К	4	КСК 20-1.961К
3	КСК 20-1.961К	3	КСК 20-1.471К	3	КСК 20-1.838К
2	КСК 20-1.838К	2	КСК 20-1.471К	2	КСК 20-2.328К

ст. 8-8А		ст. 9-9А		ст. 10-10А	
10	КСК 20-2.941К	10	КСК 20-1.961К	10	КСК 20-2.083К
9	КСК 20-2.574К	9	КСК 20-1.716К	9	КСК 20-1.716К
8	КСК 20-2.696К	8	КСК 20-1.838К	8	КСК 20-1.961К
7	КСК 20-2.941К	7	КСК 20-1.961К	7	КСК 20-2.083К
6	КСК-B20-3.208К	6	КСК 20-2.083К	6	КСК 20-2.328К
5	КСК 20-2.206К	5	КСК 20-1.471К	5	КСК 20-1.471К
4	КСК 20-2.083К	4	КСК 20-1.348К	4	КСК 20-1.471К
3	КСК 20-1.961К	3	КСК 20-1.226К	3	КСК 20-1.348К
2	КСК 20-1.838К	2	КСК 20-1.226К	2	КСК 20-1.226К

Примечание:
1) От решетки 2030 РРП до вент. канала в местах пересечения перегородок установить воздуховод 100х200 l=300мм.
2) От вентилятора ВЕНТС до вент. канала в местах пересечения перегородок установить воздуховод 150х200 l=300мм.
3) Для квартир верхнего этажа предусмотрена установка осевых вентиляторов "ВЕНТС 100 Ф" вместо решеток 2030 РРП

789 - 15 - 2015 - ОВ1					
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменской и Героев Отечества					
Жилой дом №15 многоэтажной застройки			Стадия	Лист	Листов
			Р	8	
План 2-10 этажей			КБ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		

2	-	Зам.	48-22	С.А.А. 03.12	
Изм.	Кол.Уч	Лист	Модок	Подпись	Дата
Разработал	Ганеева				
Проверил	Зотова				
Н.контр.	Кидралеева				

Схема разводящих магистралей уличного фасада секции в осях 2-3



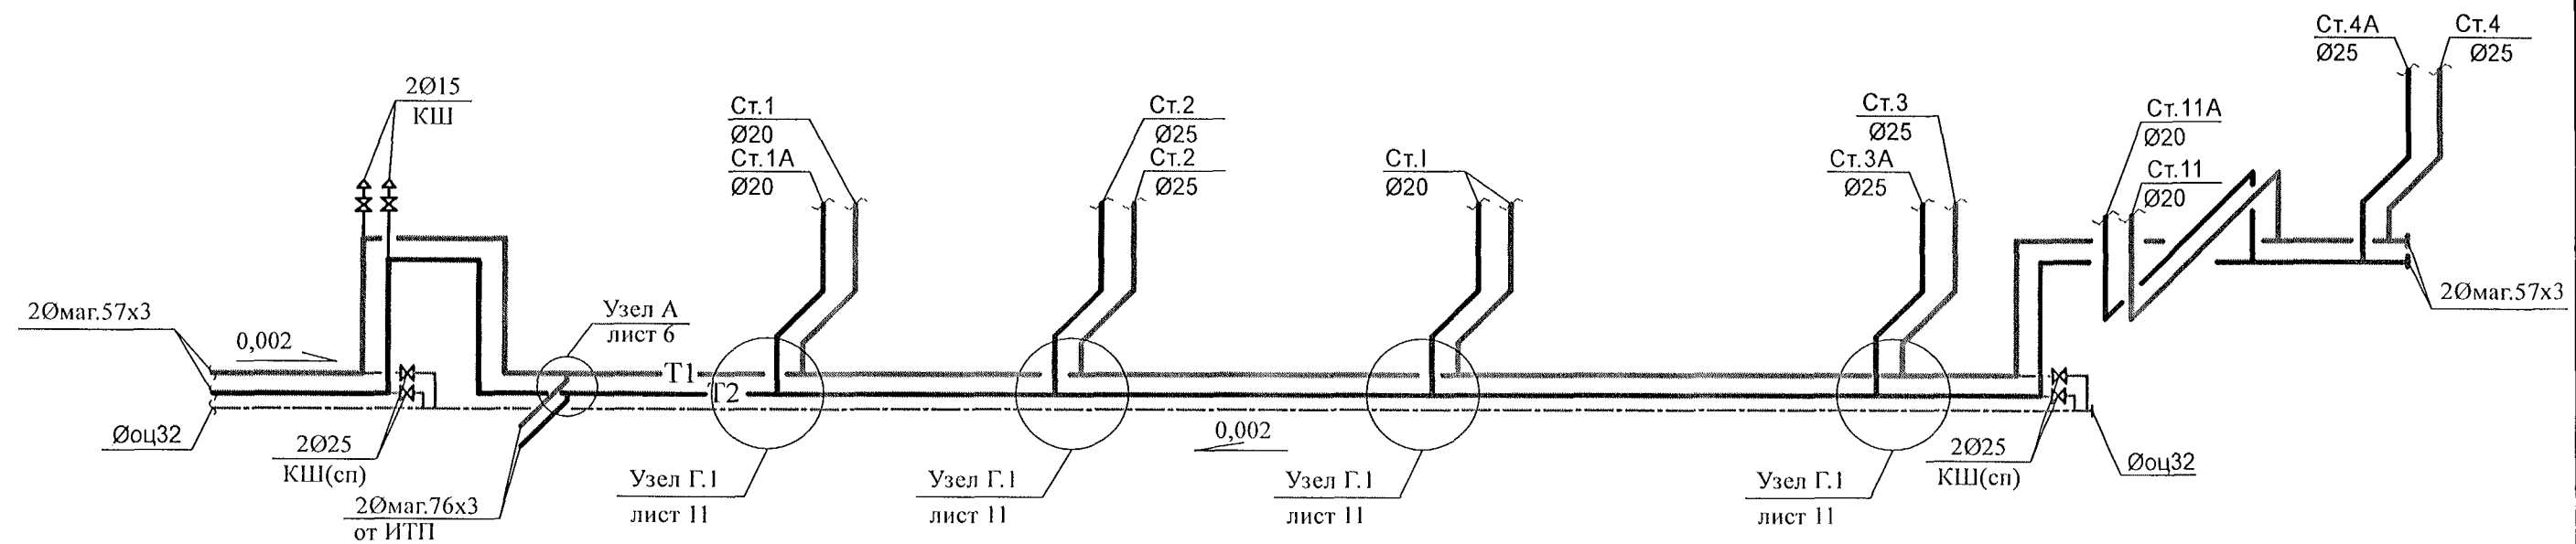


Схема разводящих магистралей дворового фасада секции в осях 2-3

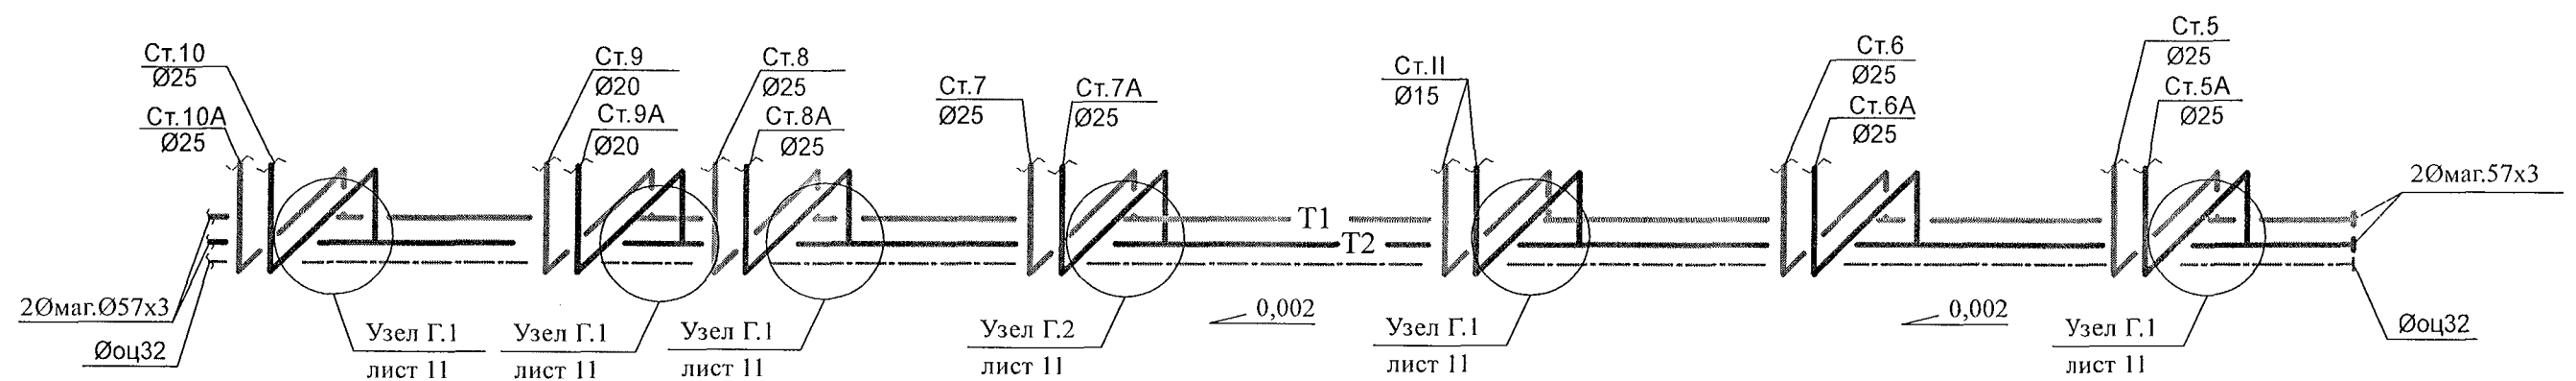

						789 - 15 - 2015 - ОБ1				
2	-	Зам.	48-22	<i>Е.С.Смирнов</i>	03.22	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменской и Героев Отечества				
Изм.	Кол.Уч	Лист	№док	Подпись	Дата					
						Жилой дом №15 многоэтажной застройки		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ганеева		<i>Ганеева</i>				Р	9	
Проверил		Зотова		<i>Зотова</i>						
Н.контр.		Кидралеева		<i>Кидралеева</i>		Схемы разводящих магистралей		КБ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		

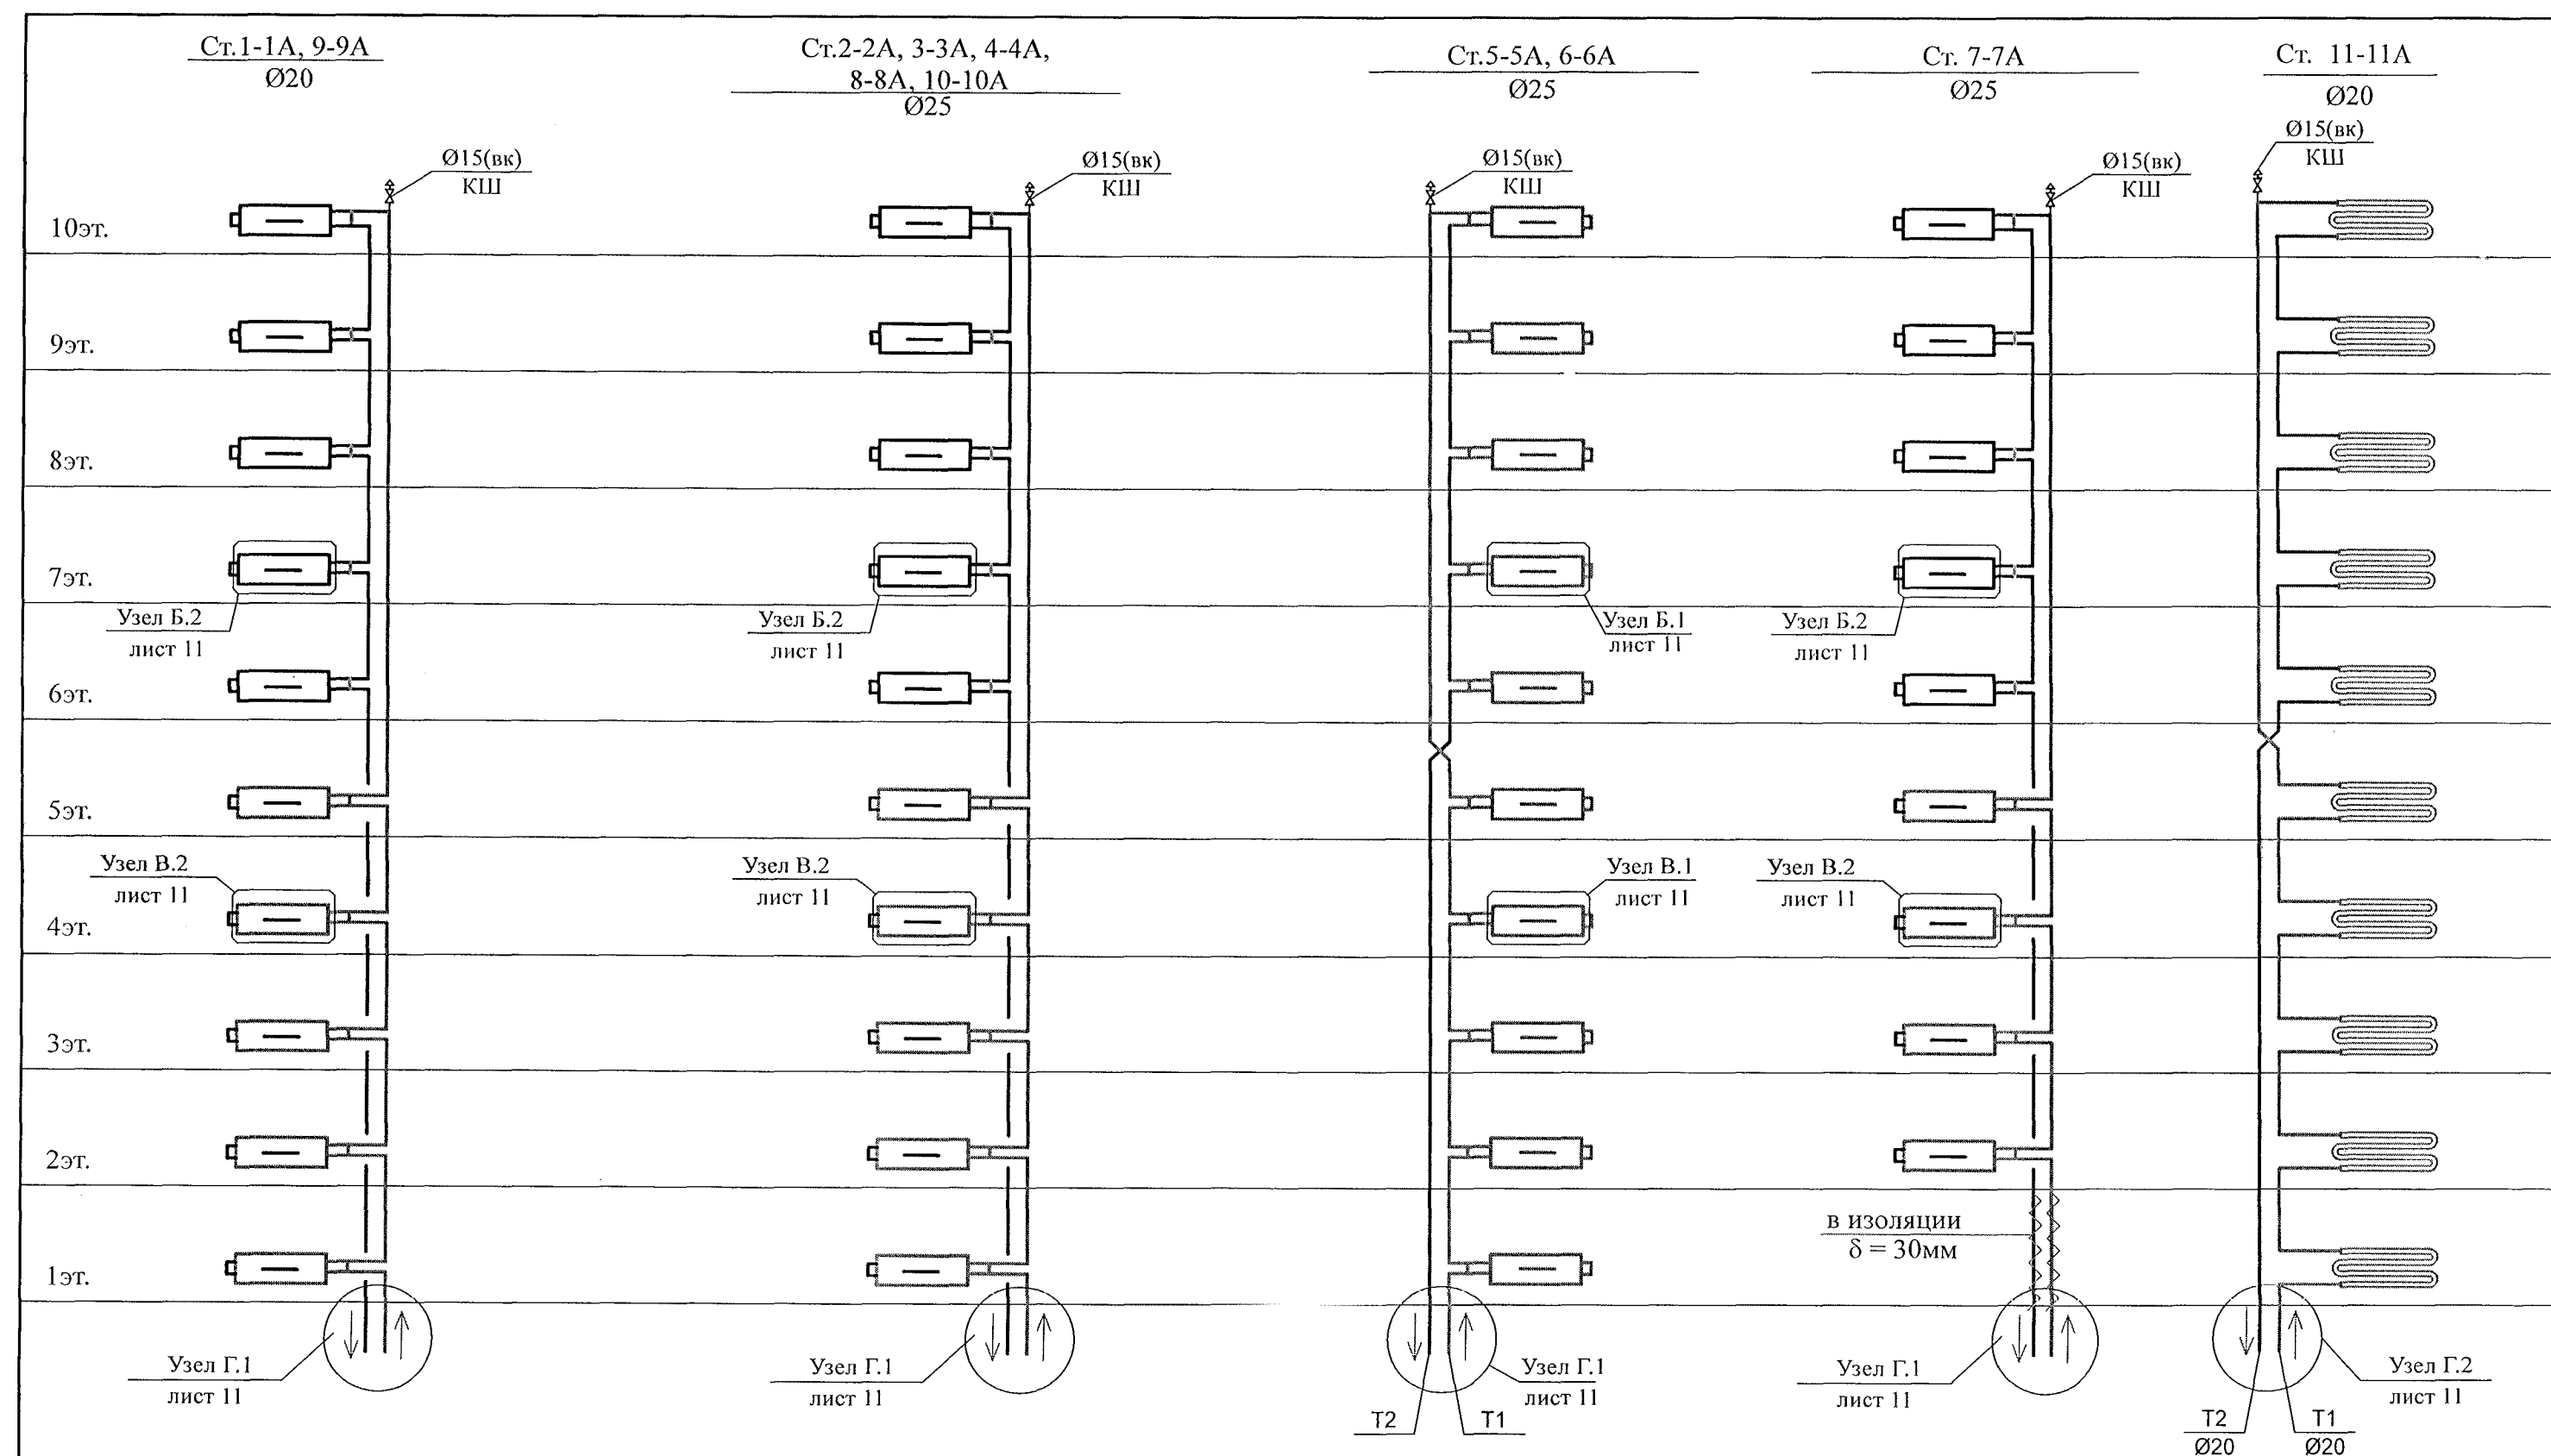

1 Допускается установка воздушного крана
типа "Маевского" взамен шарового крана Ø15

						789 - 15 - 2015 - ОВ1				
						Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пересечение улиц Каменской и Героев Отечества				
2	-	Зам.	48-22	<i>Ганева</i>						
Изм.	Кол.Уч	Лист	№док	Подпись	Дата					
						Жилой дом №15 многоэтажной застройки		Стадия	Лист	Листов
								Р	10	
Разработал		Ганеева		<i>Ганева</i>		Схемы стояков отопления		КБ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		
Проверил		Зотова		<i>Зотова</i>						
Н.контр.		Кидралеева		<i>Кидралеева</i>						